


SILTUMMEZGLA Nr. 3 PRINCIPIĀLĀ SHĒMA

PROCESORS DANFOSS
ECL 310
2 APKURES UN 1 K.ŪD.
KONTURU PIESĒĢŠANAI 220 V~

ĀRGAISA TEMPERATŪRAS
SENSORS ESMT

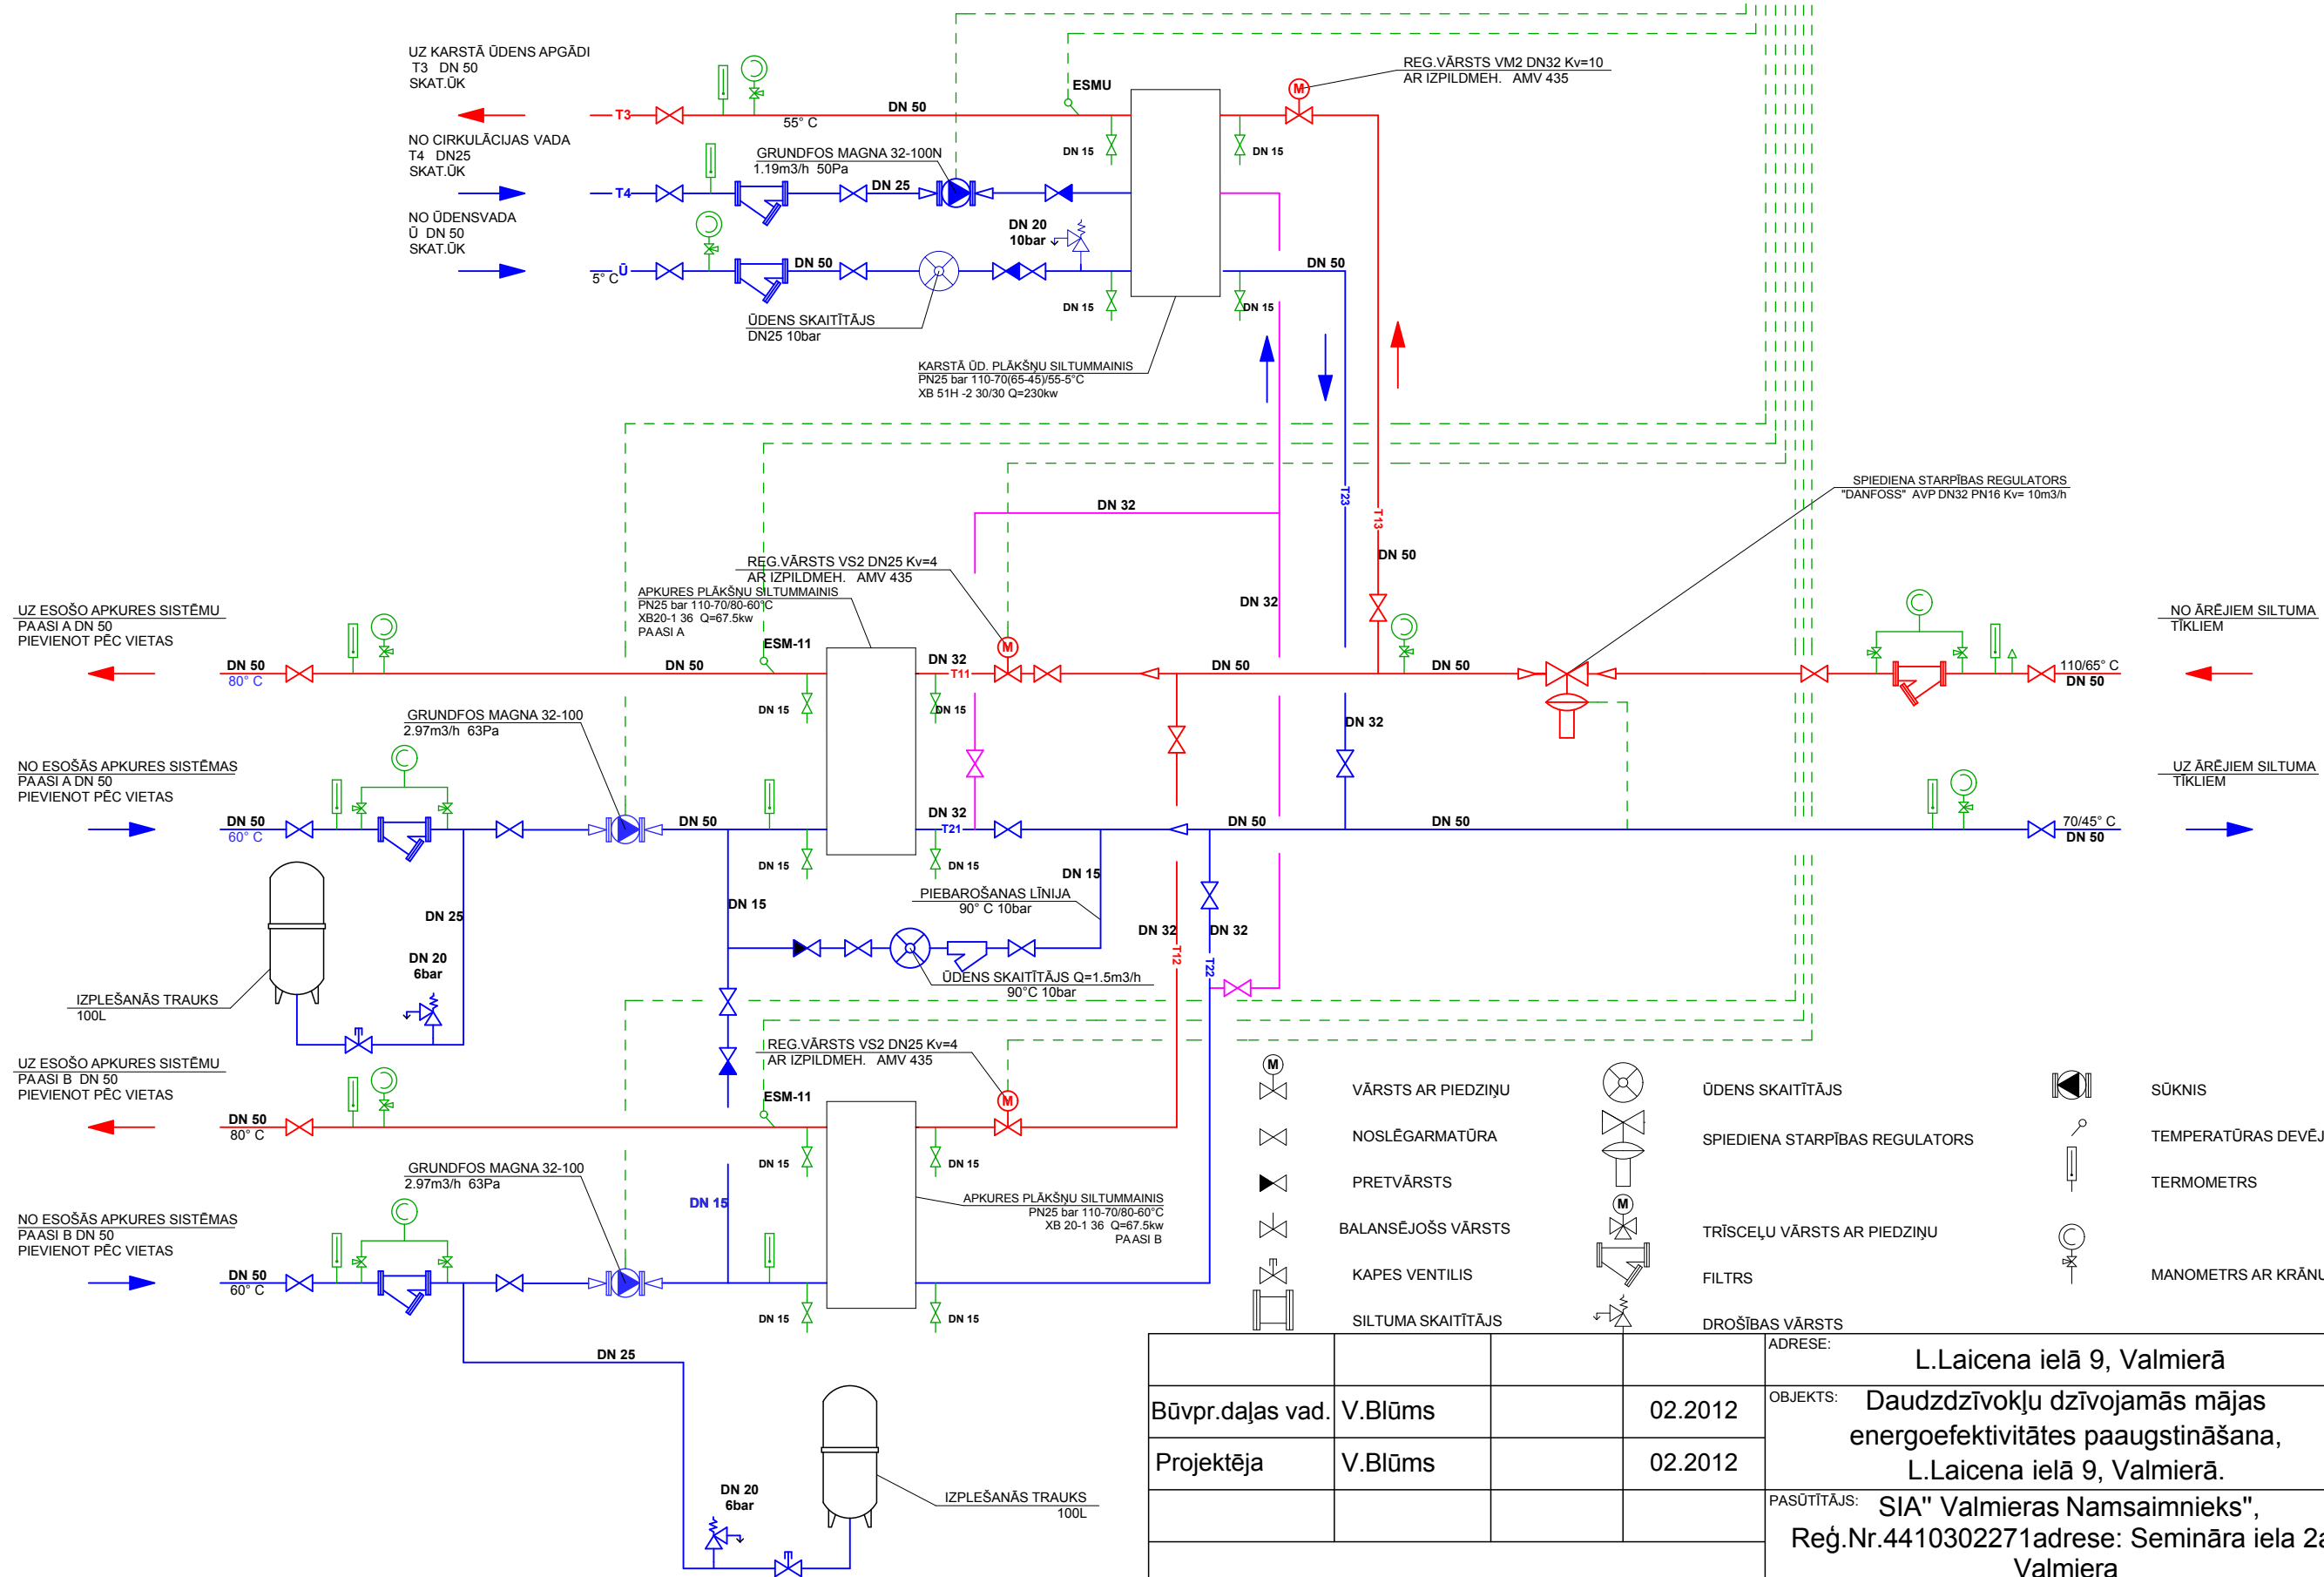

				ADRESE:	L.Laicena ielā 9, Valmierā	
Būvpr.daļas vad.	V.Blūms		02.2012	OBJEKTS:	Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšana, L.Laicena ielā 9, Valmierā.	
Projektēja	V.Blūms		02.2012	PASŪTĪTĀJS:	SIA" Valmieras Namsaimnieks", Reģ.Nr.4410302271 adrese: Semināra iela 2a, Valmiera	
				RASĒJUMS:	Apkures sistēmas iekšējo inženiertīklu vienkāršotā renovācija Siltummezgla Nr.3 principiālā shēma	
Baltex Group SIA Dīķa iela 44, Rīga, LV1004, 66662080, www.baltexgroup.lv				MĒROGS:	STADIJA:	LAPA:
					T.SH.	AVK - 6